PLANIMETRIA CAPOLINEA VOLTRI
SCARICO ACQUE METEORICHE E ACQUE NERE
SCALA 1:50

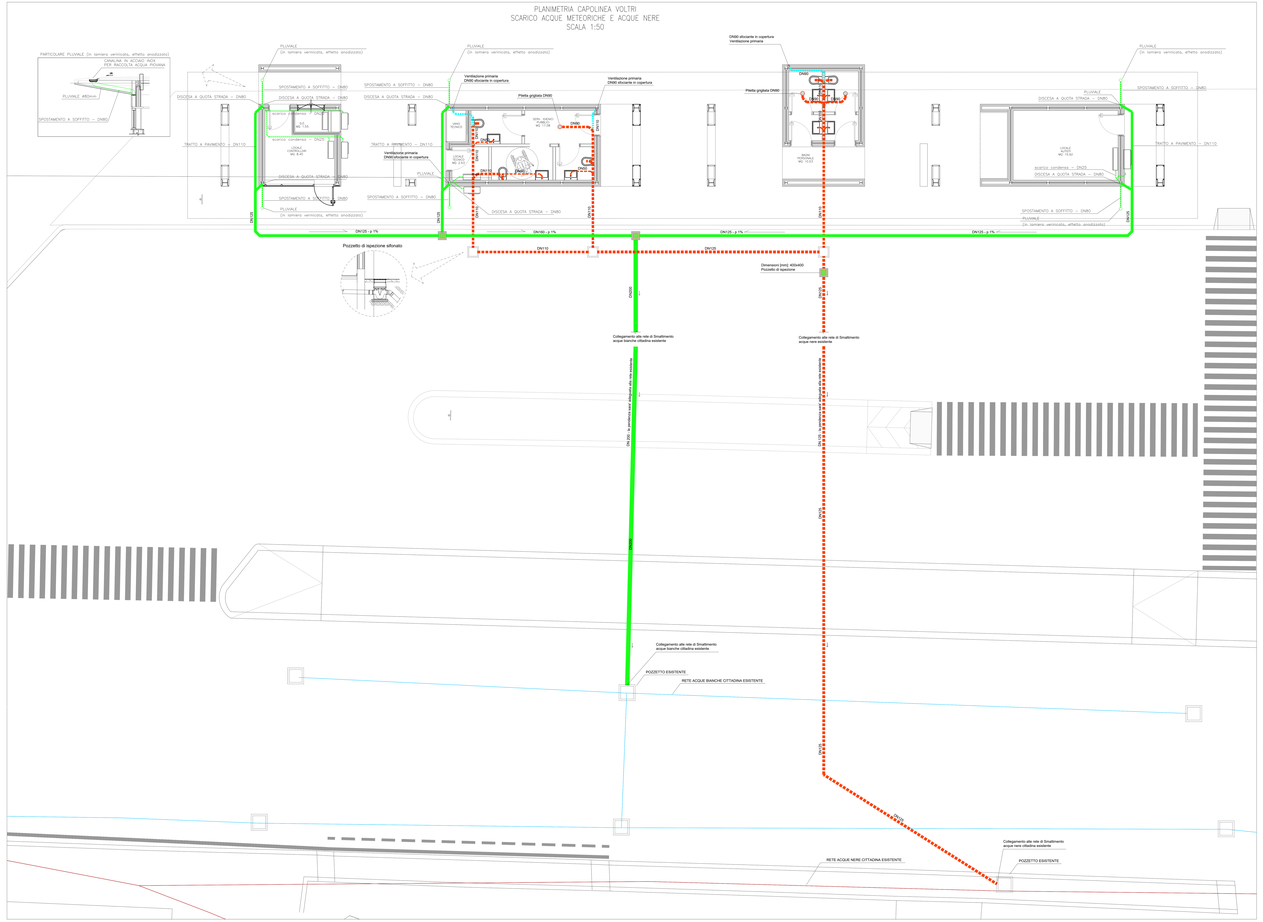

PLANIMETRIA CAPOLINEA VOLTRI
IMPIANTO IDRICO SANITARIO E TRATTAMENTO ARIA
SCALA 1:50

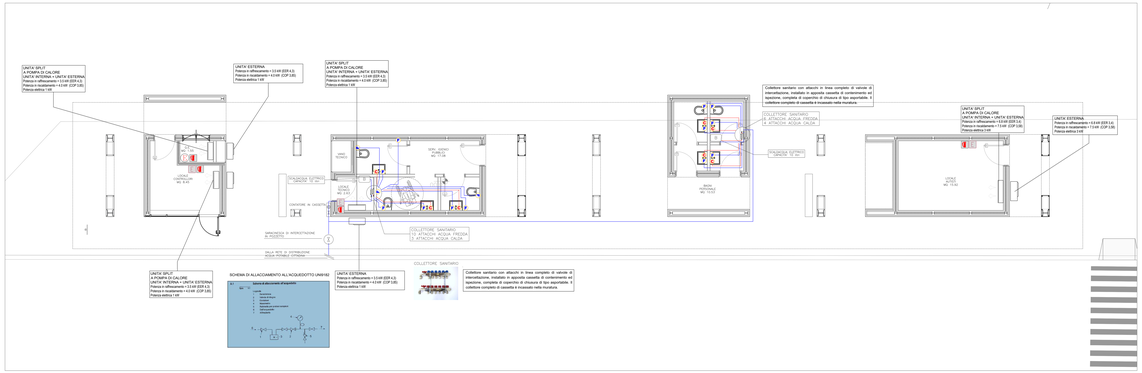
UNITA' SPLIT
A POMPA DI CALORE
UNITA' INTERNA + UNITA' ESTERNA
Potenza in raffrescamento = 2.5 kW (EER 3.3)
Potenza in riscaldamento = 3.2 kW (COP 3.85)
Potenza assorbita 1.05
UNITA' ESTERNA
Potenza in raffrescamento = 5.0 kW (EER 3.3)
Potenza in riscaldamento = 6.0 kW (COP 3.85)
Potenza assorbita 1.85
UNITA' SPLIT
A POMPA DI CALORE
UNITA' INTERNA + UNITA' ESTERNA
Potenza in raffrescamento = 2.5 kW (EER 3.3)
Potenza in riscaldamento = 3.2 kW (COP 3.85)
Potenza assorbita 1.05
Collettore sanitario con attacchi in linea completo di valvole di intercettazione, installato in apposita cassetta di contenimento ed opportunamente coibentato. Il collettore dovrà essere fornito di collettore completo di cassetta e incassato nella muratura.
COLLETTORE SANITARIO
(3 ATTACCHI ACQUA FREDDA
3 ATTACCHI ACQUA CALDA)
LOCALE CONDIZIONAMENTO
LOCALE MACCHINE
LOCALE MACCHINE
SCARICO CONDENSA – DN25
DISCESA A QUOTA STRADA – DN80
SPOSTAMENTO A SOFFITTO – DN80
PLUVIALE
(Di tamponamento verticale, effetto simulazione)
TRATTO A PAVIMENTO – DN110
DISCESA A QUOTA STRADA – DN80
SPOSTAMENTO A SOFFITTO – DN80
PLUVIALE
(Di tamponamento verticale, effetto simulazione)
SPOSTAMENTO A SOFFITTO – DN80
DISCESA A QUOTA STRADA – DN80
PLUVIALE
(Di tamponamento verticale, effetto simulazione)
SPOSTAMENTO A SOFFITTO – DN80
DISCESA A QUOTA STRADA – DN80
PLUVIALE
(Di tamponamento verticale, effetto simulazione)
SPOSTAMENTO A SOFFITTO – DN80
DISCESA A QUOTA STRADA – DN80
PLUVIALE
(Di tamponamento verticale, effetto simulazione)
SPOSTAMENTO A SOFFITTO – DN80
DISCESA A QUOTA STRADA – DN80
TRATTO A PAVIMENTO – DN110
LOCALE MACCHINE
SCARICO CONDENSA – DN25
DISCESA A QUOTA STRADA – DN80
SPOSTAMENTO A SOFFITTO – DN80
PLUVIALE
(Di tamponamento verticale, effetto simulazione)
SPOSTAMENTO A SOFFITTO – DN80
DISCESA A QUOTA STRADA